



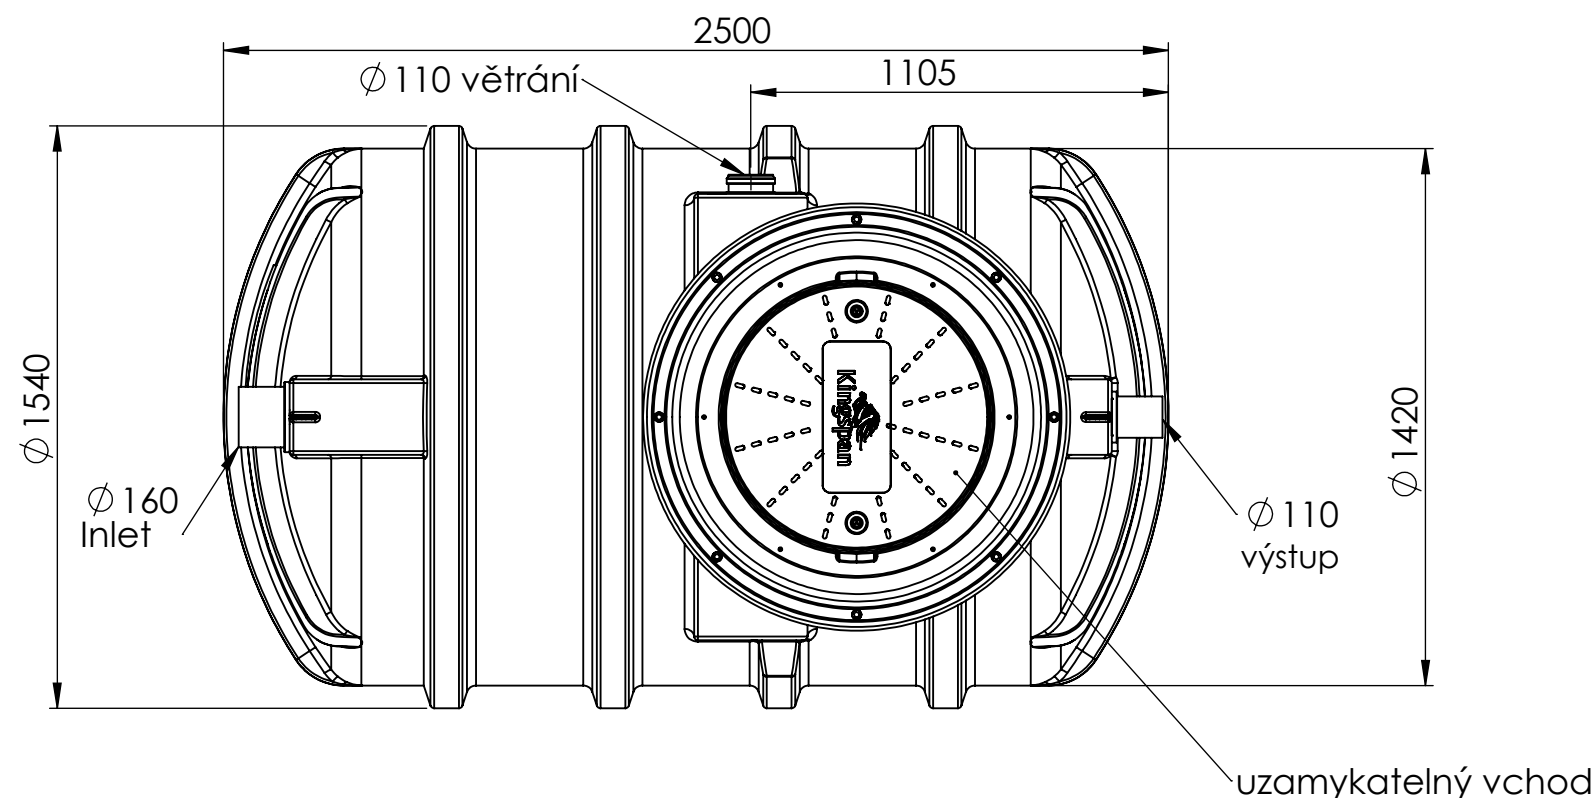


Komentáře

1. Inlet $\varnothing$ 160mm, výstup $\varnothing$ 110mm
2. Provzdušňování odpadní vody se provádí pomocí dmychadla umístěného pod poklopem šachty nebo ve vyhrazené vnější skříni v závislosti na konfiguraci výrobku.
3. Hloubka vtoku je nastavitelná pomocí teleskopické šachty. Hloubka se volí podle podmínek připojení
4. Před instalací čističky si přečtěte návod k instalaci a servisu.
5. Větrací prvky musí být připojeny k větrací přípojce. Součásti ventilačního systému nejsou součástí výrobku.
6. Hmotnost prázdné nádrže je přibližně 140 kg.

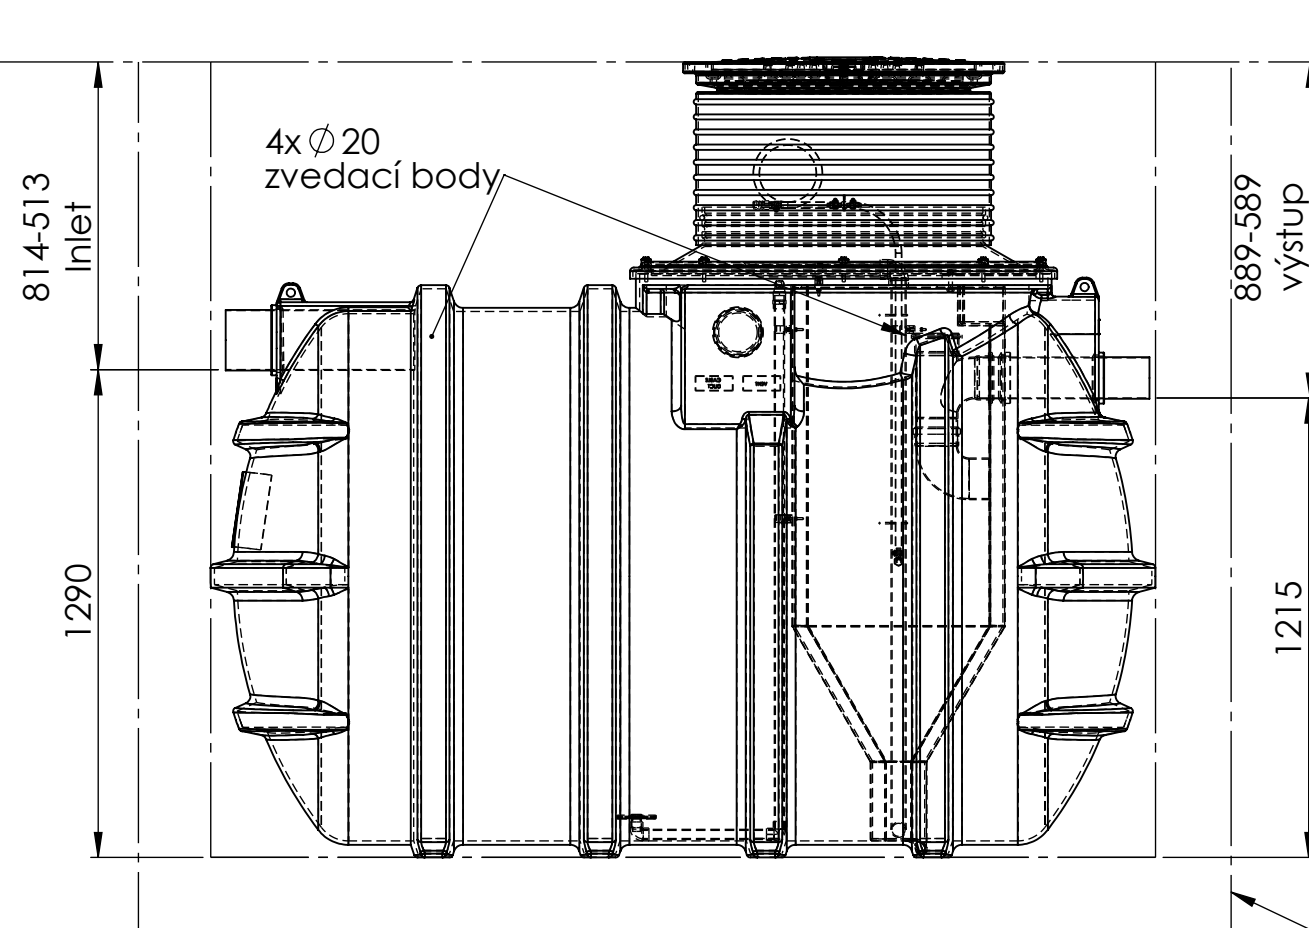

úroveň terénu

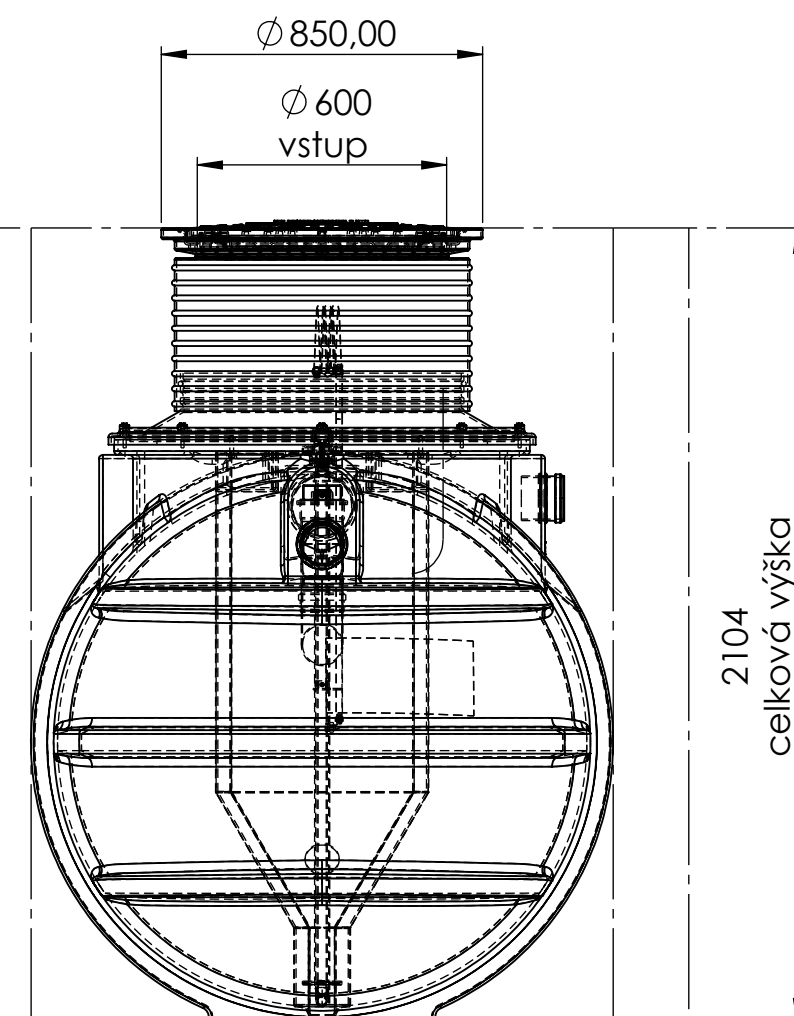

celková výška

betonový základ

Proszę sprawdzić ostatnią wersję rys w Kingspan Water & Energy

Issue	Date	Drawn By	Approved By	Description
B	17/06/2022	W.Dønheim	W.Dønheim	Naming changed/blower added - For internal review
C	01.03.2023	Paweł GLINSKI	P.GLINSKI	BIOAIR 2 rys, sprzedażowy

Projekt : W.Dønheim
Waga: 180.44 kg
Materiał : PE


Tolerancje :
Grubość :
Powierzchnia : m²

Drawing : BIA2SDCZ

Page 1 of 1

Wszystkie wymiary w mm

Nie skłować



Rzutowanie

Výkres a design jsou majetkem společnosti Kingspan Water & Energy Sp. z o.o..
Nesmí být KOPÍROVÁNY, DISTRIBUOVÁNY
NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁNY bez písemného souhlasu.

